




Свеж въздух
Fresh air
Außenluft

Изхвърлян въздух
Exhaust air
Fortluft

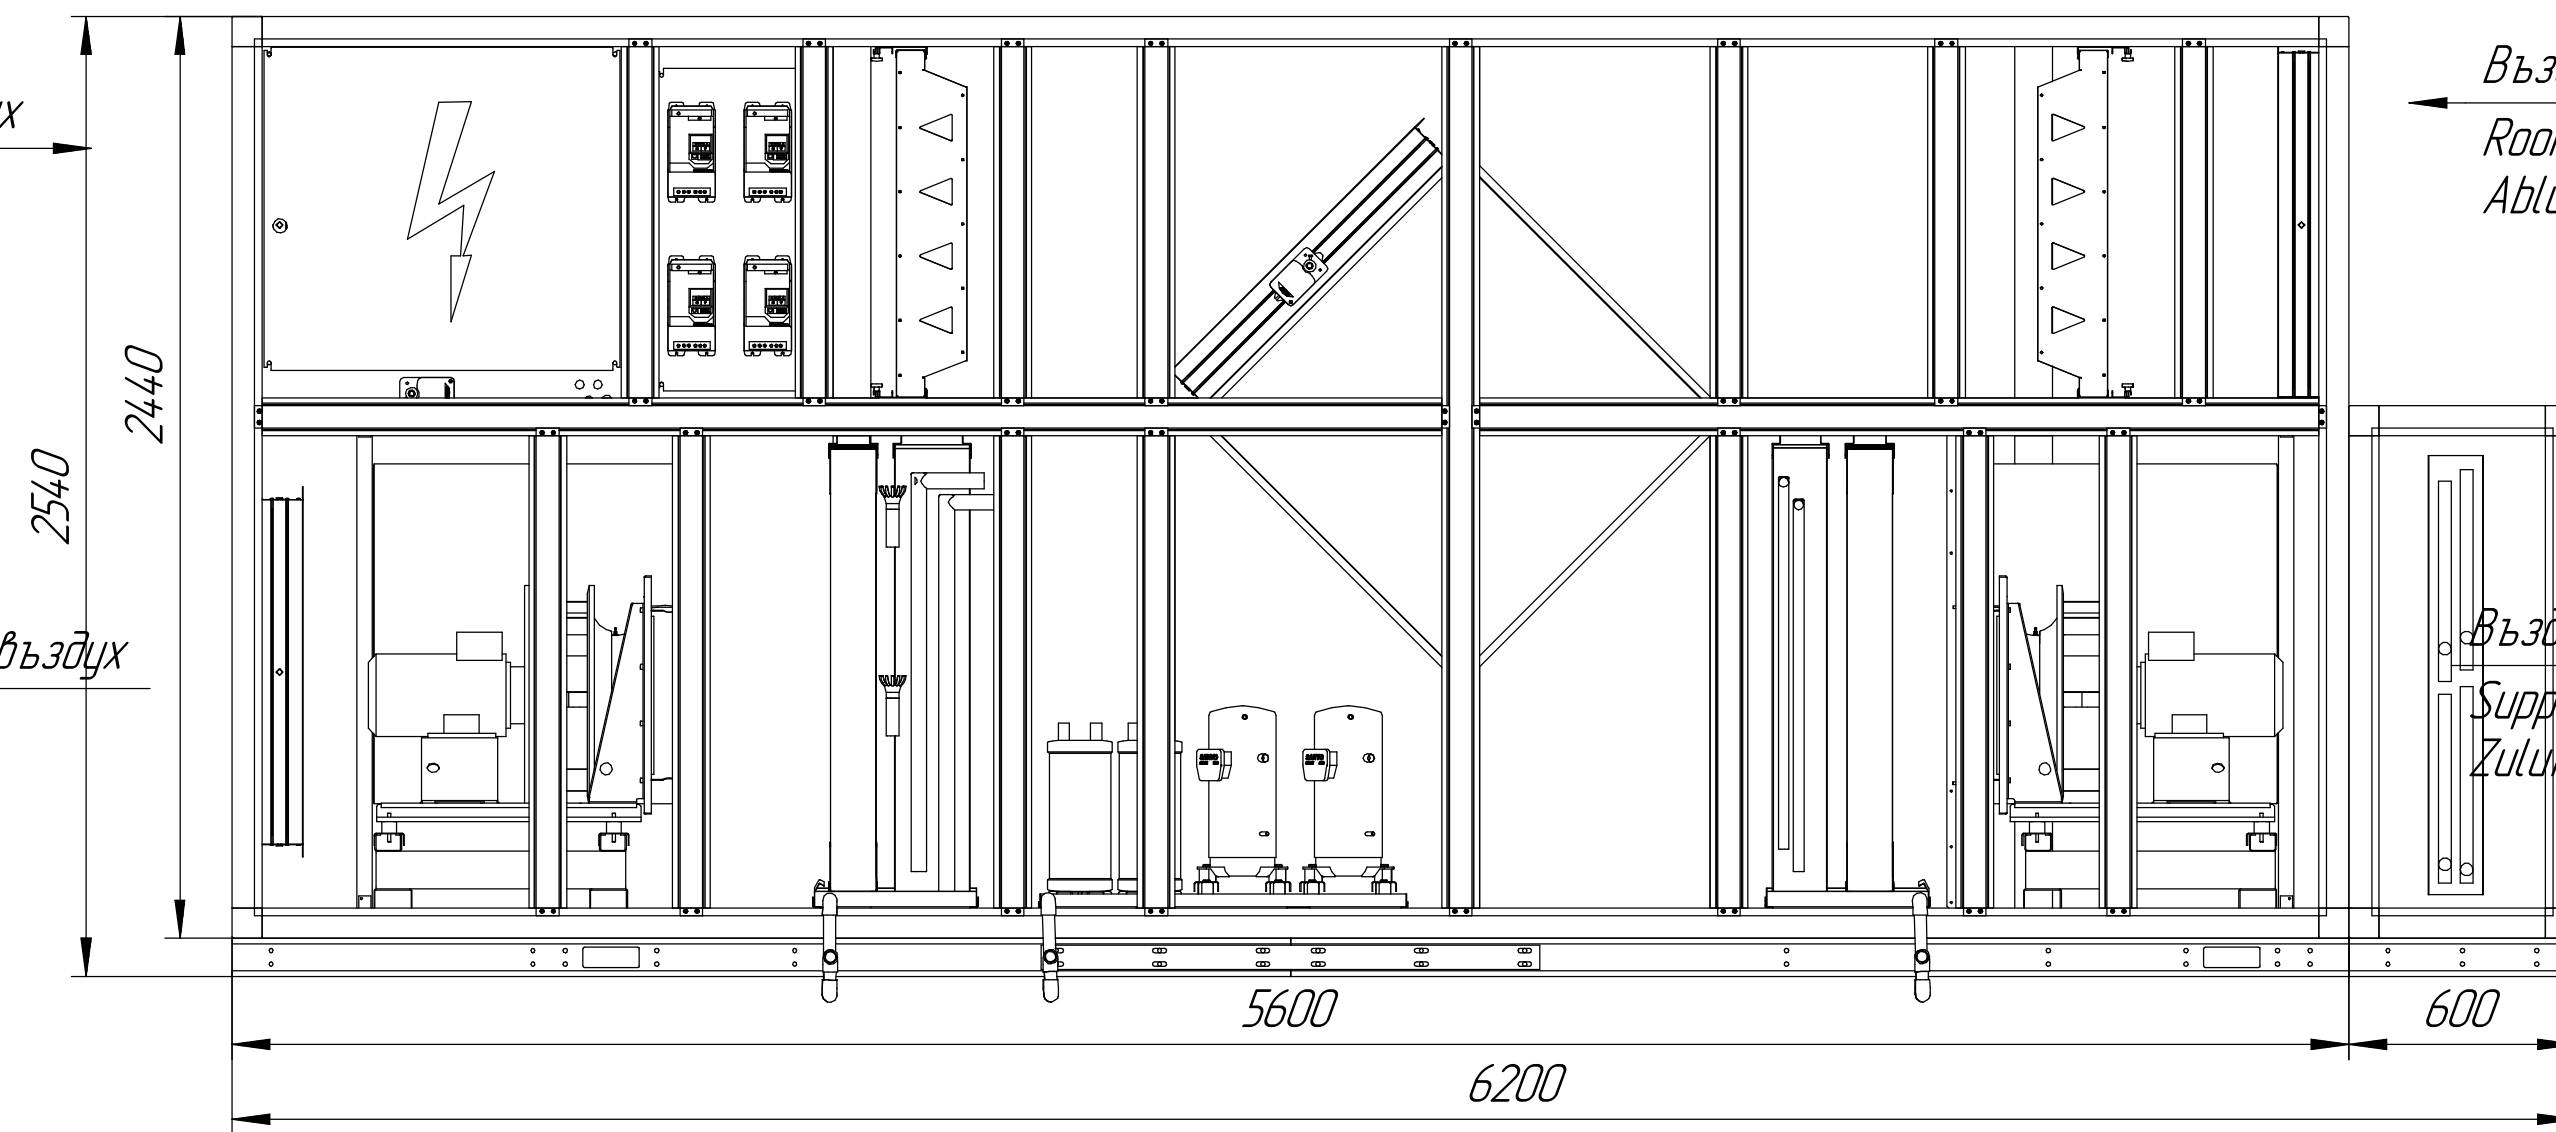

Въздух от помещение
Room air
Abluft

Въздух към помещение
Supply air
Zuluft

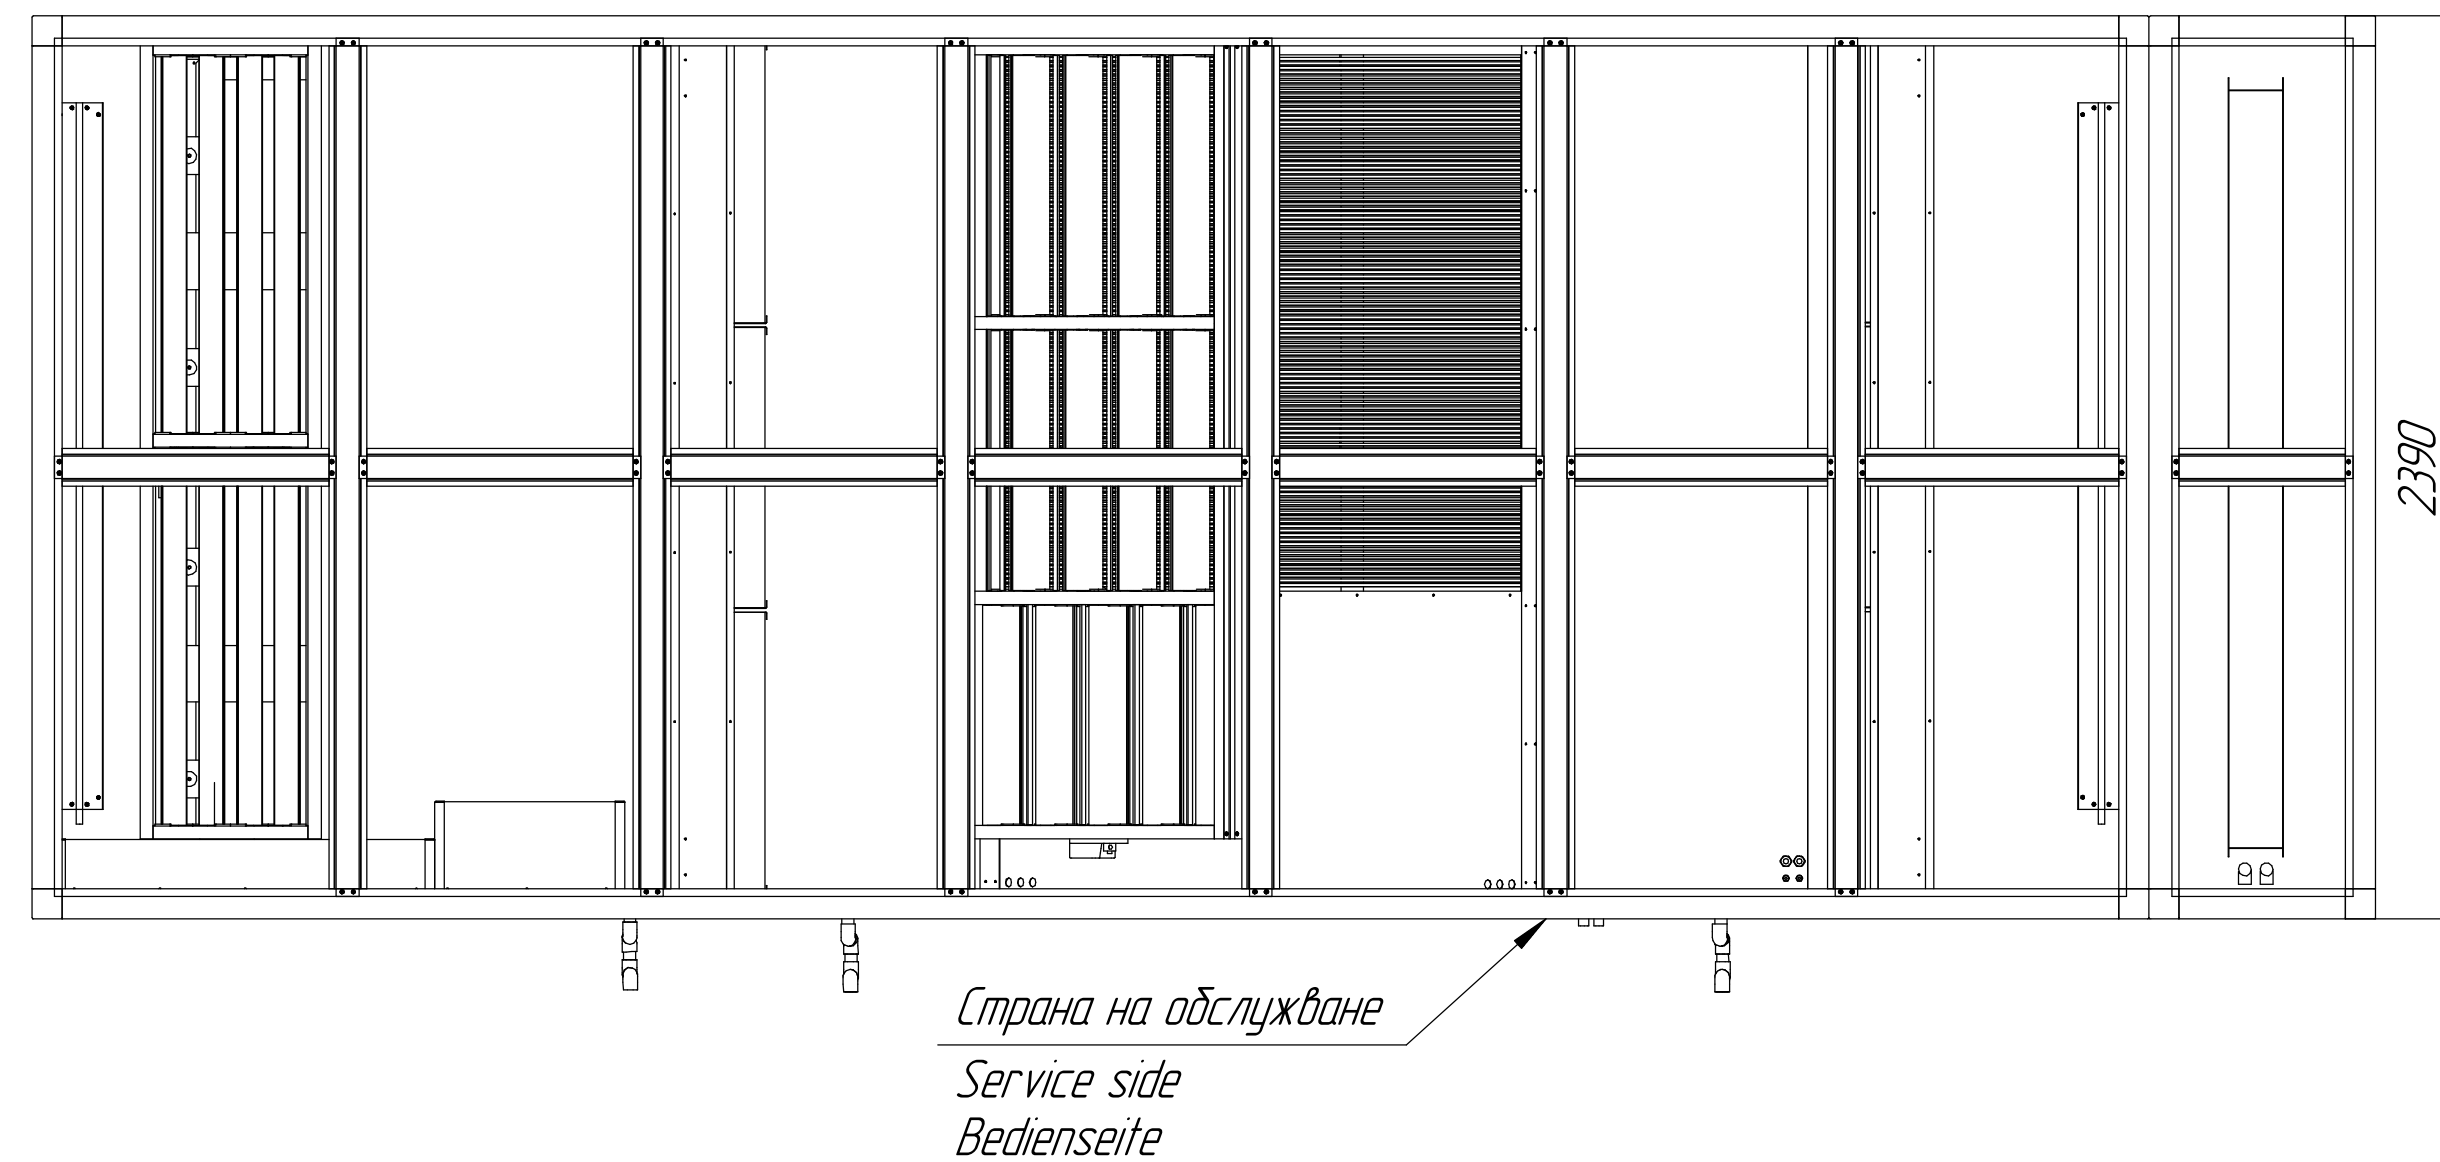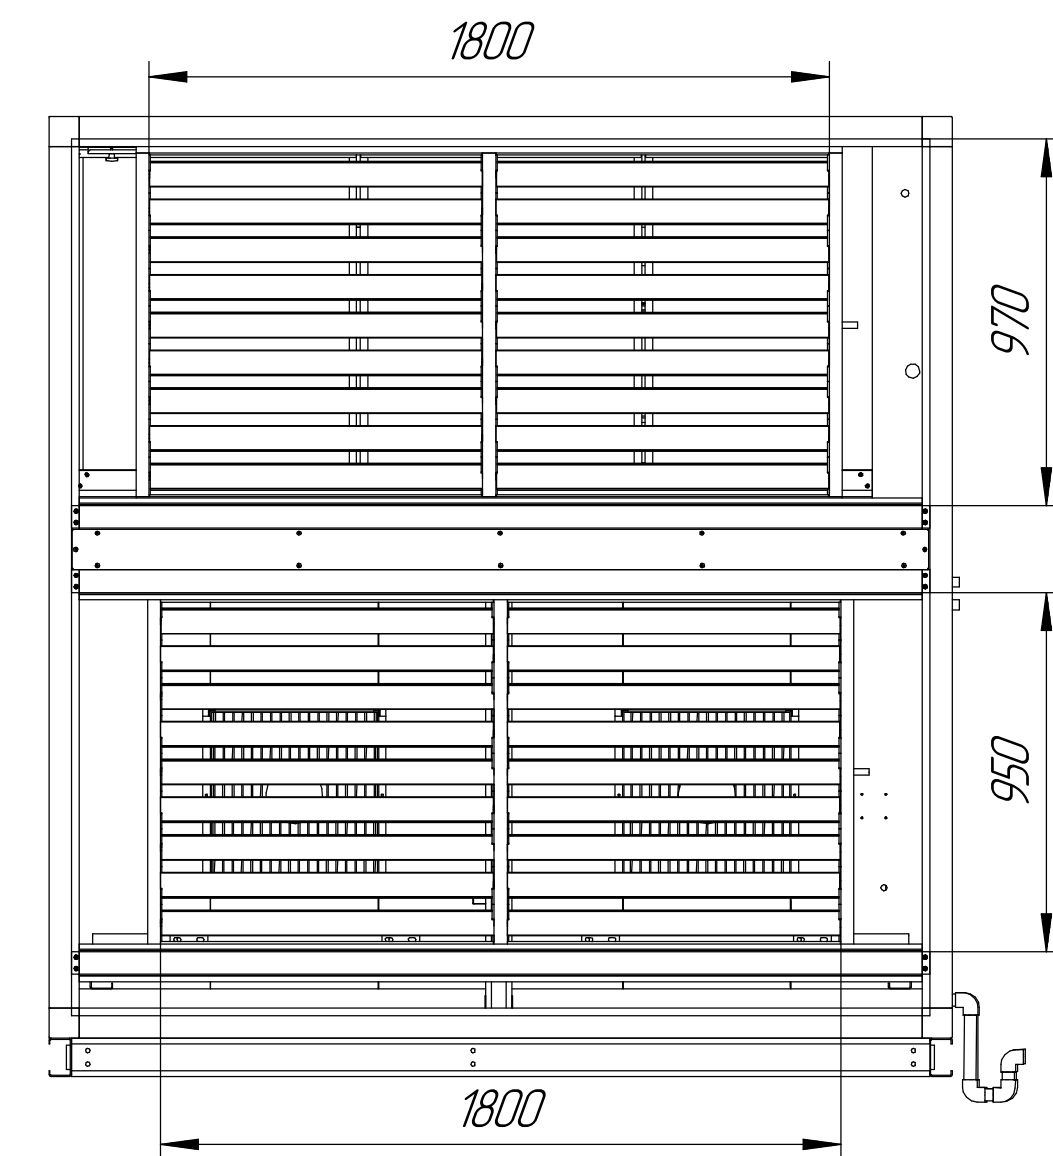

Страна на обслужване
Service side
Bedienseite

BG:

1. От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 2500 mm.
2. Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.
3. Всички размери са посочени в mm.

Забележка:

Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция(фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидрозатворите.

EN:

1. 2500 mm distance must be provided from service side.
2. All inscriptions are in Bulgarian, English and German.
3. All dimensions are in mm.

Note:

Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

DE:

1. 2500 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.
2. Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.
3. Alle Abmessungen sind in mm.

Bemerkung:

Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.